

COMUNE DI CORDENONS (PN)

MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI


Gennaio 2011

Centralina	3 CORDENONS
Comune	Cordenons
Indirizzo	
Descrizione	Condominio Lares
Data misura	12/01/2011



RISULTATO MISURAZIONE

Name: 3_120111 Date: 12/01/2011 Time: 00:00

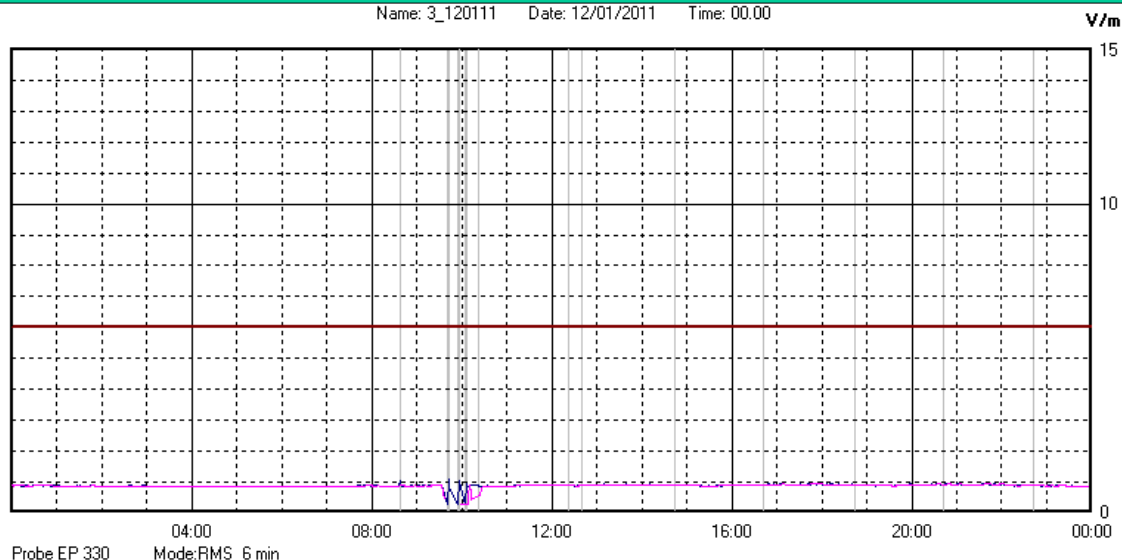

Il parametro misurato è il campo elettrico (E) e la sua unità di misura è il Volt/metro (V/m). In tabella si riporta il valore medio massimo (Emax) riferito a un intervallo di tempo di 6 minuti; l'andamento della linea blu descrive l'evoluzione del campo elettromagnetico nell'arco dell'intera settimana. Nell'asse delle ascisse sono riportati i giorni, nelle ordinate il valore di campo elettromagnetico misurato in V/m.

Il valore limite di attenzione è fissato per legge (D.P.C.M. 08 luglio 2003) a 6,00 V/m.

VALORE MEDIO = 0.80 V/m

VALORE MASSIMO = 0.90 V/m