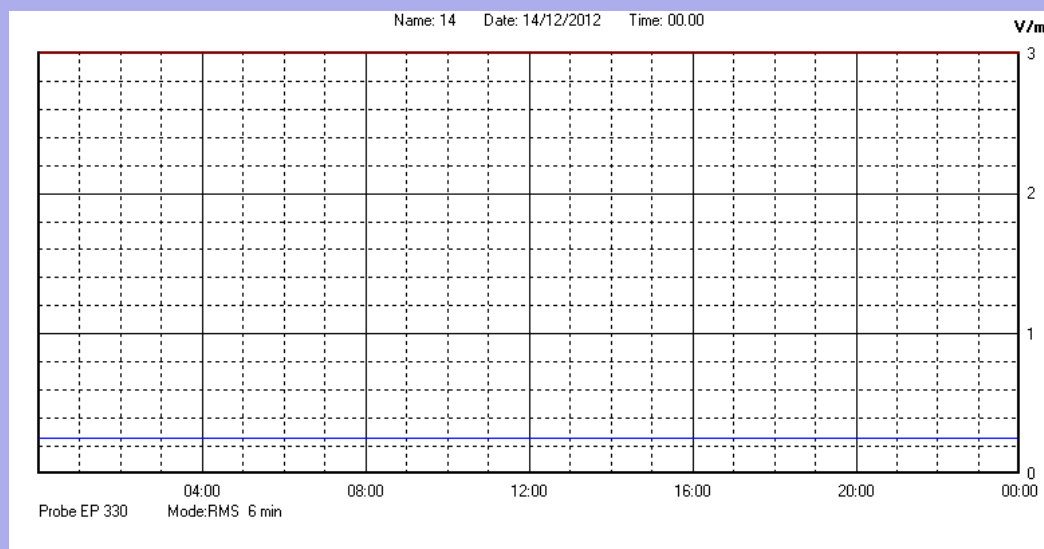


Dicembre 2012

Centralina	3 CORDENONS
Comune	Cordenons
Indirizzo	Vial di Lares
Descrizione	Copertura condominio Lares A
Data misura	14/12/2012

RISULTATO MISURAZIONE


Il parametro misurato è il campo elettrico (E) e la sua unità di misura è il Volt/metro (V/m). In tabella si riporta il valore medio massimo (E_{max}) riferito a un intervallo di tempo di 6 minuti; l'andamento della linea blu descrive l'evoluzione del campo elettromagnetico nell'arco dell'intero giorno. Nell'asse delle ascisse sono riportate le ore del giorno monitorato, nelle ordinate il valore di campo elettromagnetico misurato in V/m.

Il valore limite di attenzione è fissato per legge (D.P.C.M. 08 luglio 2003) a 6,00 V/m.

VALORE MEDIO = LOW¹
VALORE MASSIMO = 0,24 V/m

¹ Il valore medio rilevato è inferiore alla soglia di sensibilità dello strumento, pari a 0,2 V/m