


Centralina	4 CORDENONS
Comune	Cordenons
Indirizzo	Via Cervel, 68
Descrizione	Casa di riposo
Periodo	dal 07/11/2016
	al 13/11/2016

RISULTATO MISURAZIONE

Name: 15pmm_vv45 2016 Date: 07/11/2016 Time: 00:01

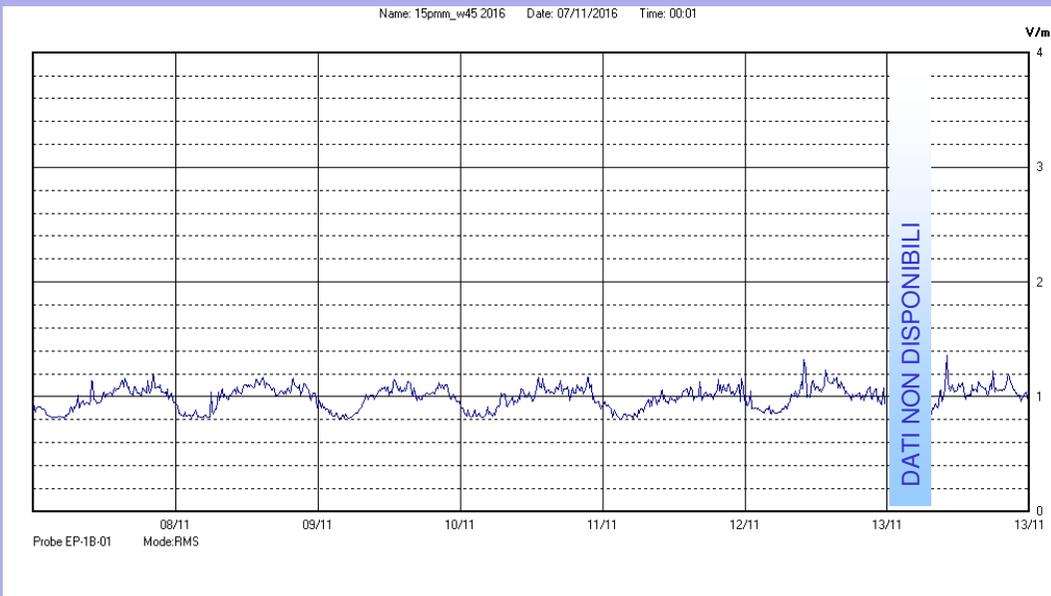

Il parametro misurato è il campo elettrico (E) e la sua unità di misura è il Volt/metro (V/m). In tabella si riporta il valore medio massimo (Emax) riferito a un intervallo di tempo di 6 minuti; l'andamento della linea blu descrive l'evoluzione del campo elettromagnetico nell'arco dell'intera settimana. Nell'asse delle ascisse sono riportate le ore dei giorni monitorati, nelle ordinate il valore di campo elettromagnetico misurato in V/m.

Il valore limite di attenzione è fissato per legge (D.P.C.M. 08 luglio 2003) a 6,00 V/m.

VALORE MEDIO = 1,0 V/m

VALORE MASSIMO = 1,23 V/m