


Centralina	4 CORDENONS
Comune	Cordenons
Indirizzo	Via Cervel, 68
Descrizione	Casa di riposo
Periodo	dal 06/11/2017
	al 12/11/2017

RISULTATO MISURAZIONE

Name: Cd04_w45 Date: 06/11/2017 Time: 00:00

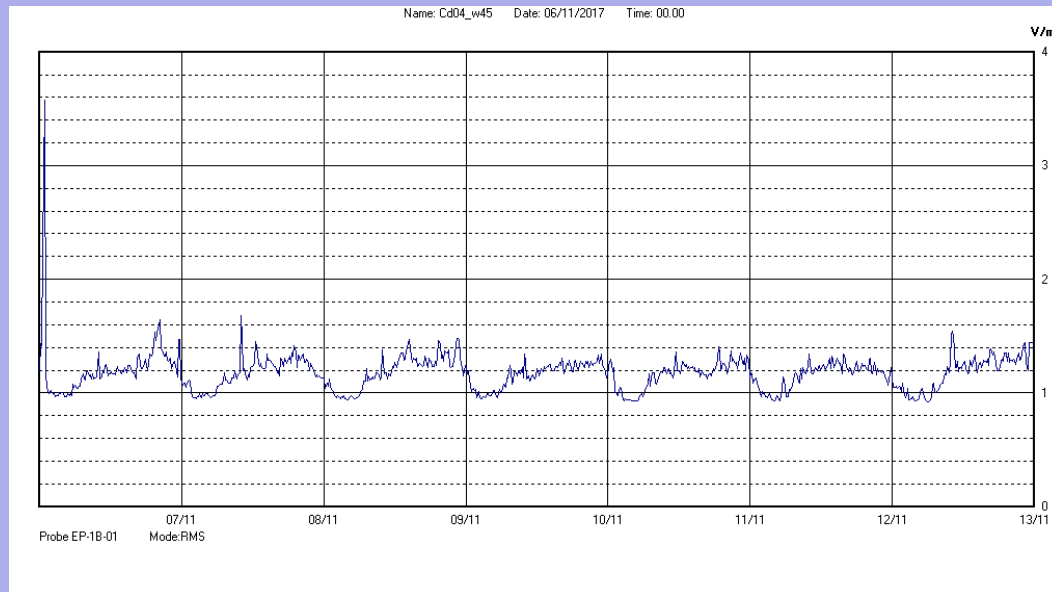

Il parametro misurato è il campo elettrico (E) e la sua unità di misura è il Volt/metro (V/m). In tabella si riporta il valore medio massimo (E_{max}) riferito a un intervallo di tempo di 6 minuti; l'andamento della linea blu descrive l'evoluzione del campo elettromagnetico nell'arco dell'intera settimana. Nell'asse delle ascisse sono riportate le ore dei giorni monitorati, nelle ordinate il valore di campo elettromagnetico misurato in V/m.

Il valore limite di attenzione è fissato per legge (D.P.C.M. 08 luglio 2003) a 6,00 V/m.

VALORE MEDIO = 1,1 V/m
VALORE MASSIMO = 3,58 V/m