


Nome Punto	P001
Comune	Sona
Indirizzo	Frazione di Lugagnano – via Don Fracasso
Descrizione	Scuola Materna
Inizio misura	01/06/2009
Fine misura	07/06/2009



RISULTATO MISURAZIONE

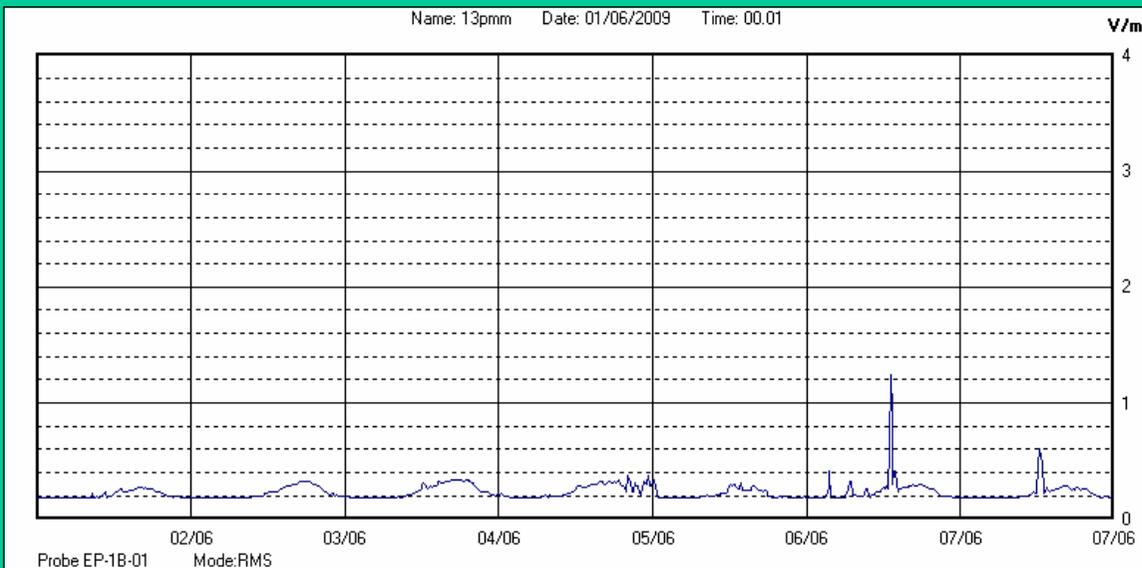

Il parametro misurato è il campo elettrico (E) e la sua unità di misura è il Volt/metro (V/m). In tabella si riporta il valore medio massimo (Emax) riferito a un intervallo di tempo di 6 minuti; l'andamento della linea blu descrive l'evoluzione del campo elettromagnetico nell'arco dell'intera settimana. Nell'asse delle ascisse sono riportati i giorni, nelle ordinate il valore di campo elettromagnetico misurato in V/m.

Il valore limite di attenzione è fissato per legge (D.P.C.M. 08 luglio 2003) a 6,00 V/m.

I valori di picco registrati corrispondono ai momenti in cui sono stati scaricati i dati dalla centralina.

VALORE MEDIO = 0.25 V/m

VALORE MASSIMO = 1.25 V/m